

SI - DIGITAL

Onduleur




TarbOurièch

PDU




Les deux baies de la salle serveur sont
Équiper de ces Multiprise onduleur.
Il y en a 6 en tout et sont toute numéroté.

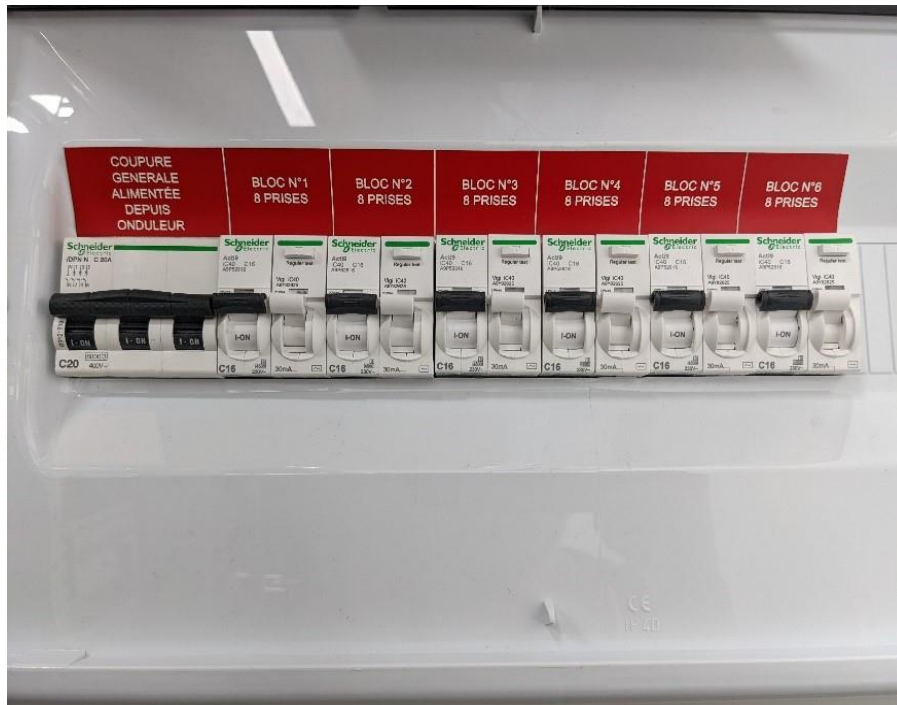


Ce compteur électrique se situe dans la salle serveur.
Il permet de contrôler les 6 multiprises ondulées, chaque disjoncteurs
Est numéroté de 1 à 6 comme les multiprises + la coupure générale
De l'onduleur.

L'armoire électrique qui gère la salle
Serveur se situe en face des bureaux
Du commerce.

Le bouton blanc coupe l'électricité
de la salle serveur et nous passons sur
L'onduleur.

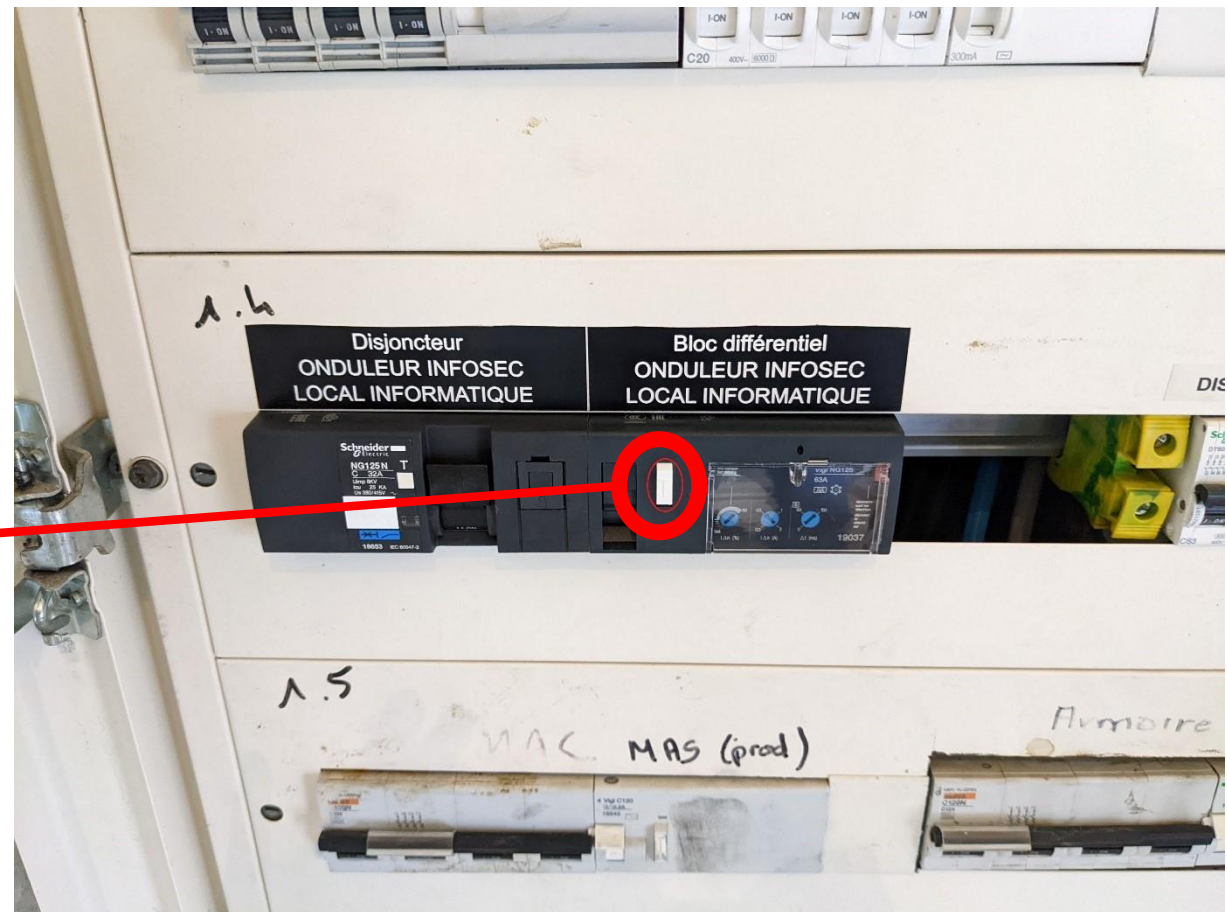

Quand les deux disjoncteurs sont vers le bas
(**entourer en rouge**) c'est qu'il n'y a plus
d'électricité dans la salle serveur et que les
Onduleurs on prit le relaie.

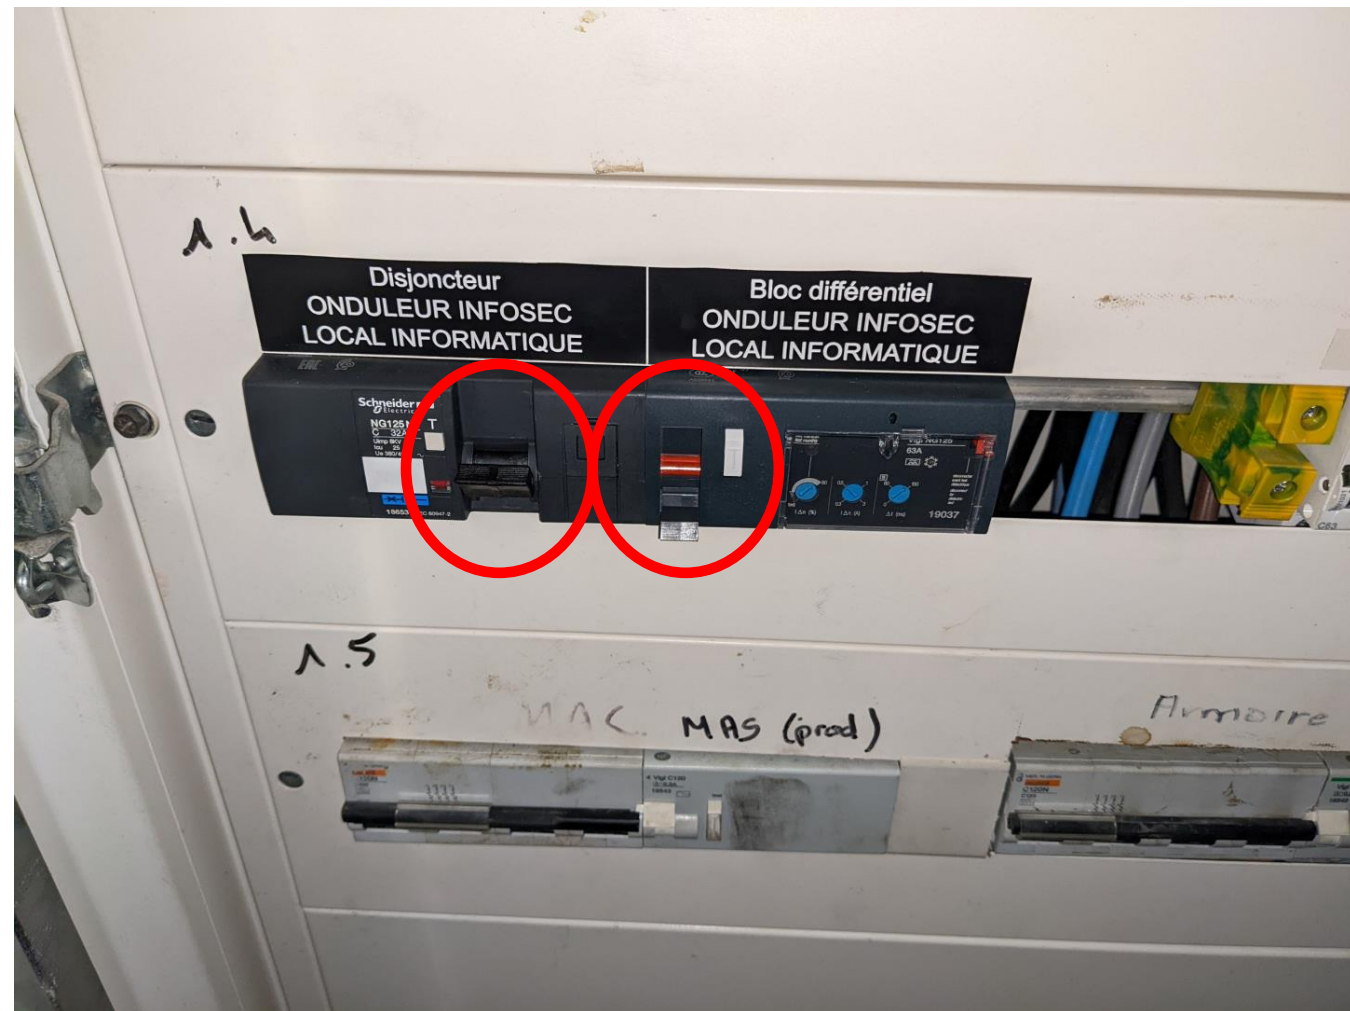


Salle serveur Sur l'EDF





A l'arrière des onduleurs vous avez trois câbles de couleurs rouge, noir et bleu, il ne faut pas les toucher ni les tirer ils sont fixés sur l'onduleur.

Quand l'onduleur nous affiche ceci à l'écran
C'est que notre salle serveur est sur l'EDF

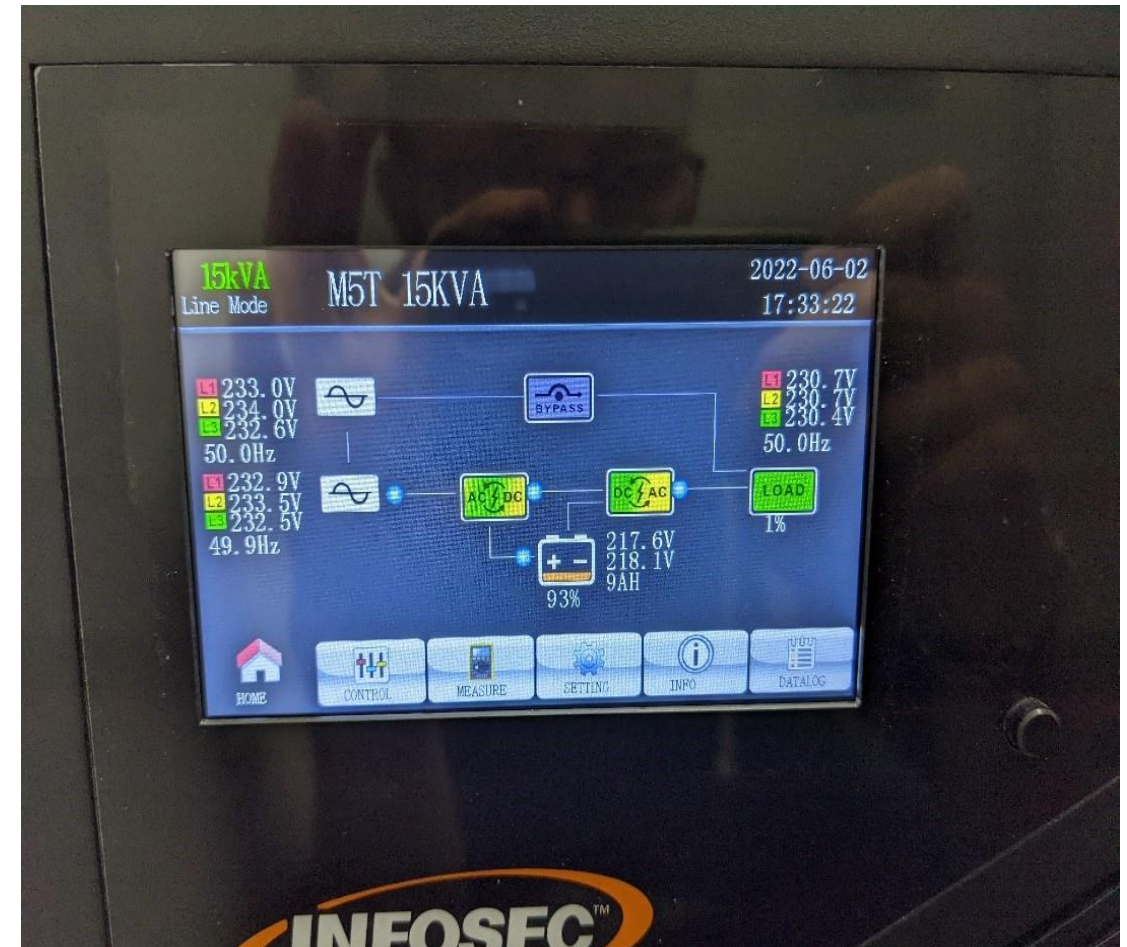


Tension électrique reçu

Batterie de l'onduleur

Tension électrique renvoyer

Charge électrique De l'onduleur

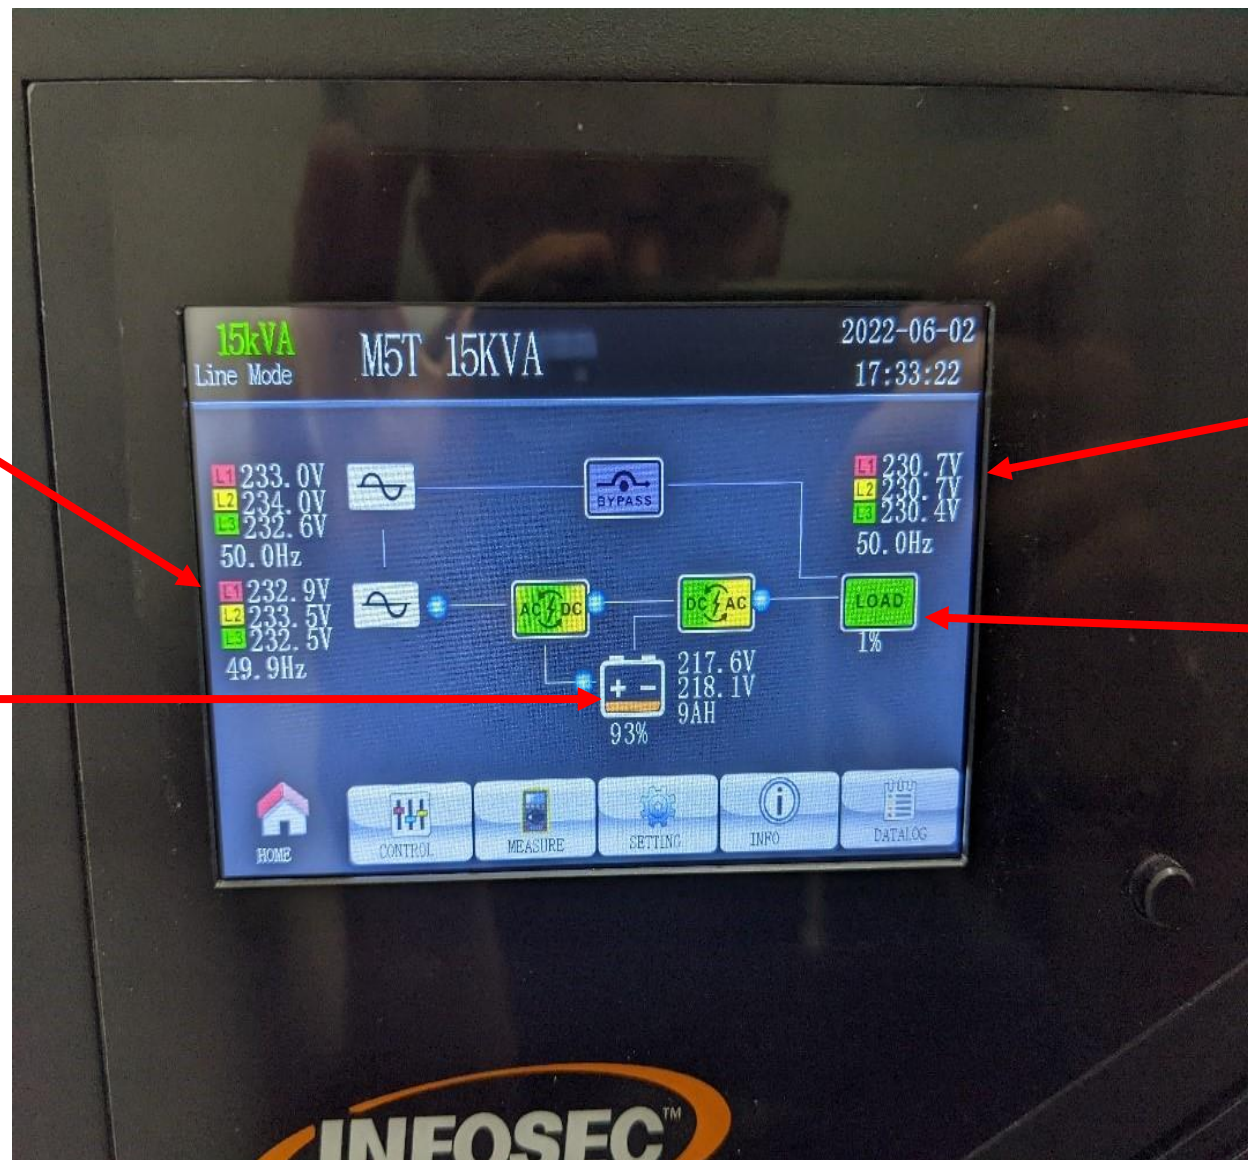

Salle serveur Sur onduleur





The image shows the digital display of an Infosec M5T 15KVA UPS. The screen is divided into several sections:

- Top Section:**
 - Left: **15kVA** (green), **BATT Mode** (white), **M5T 15KVA** (white).
 - Right: **2022-06-14** (white), **20:12:07** (white).
- Left Column (Input/Status):**
 - 1 0.0V (red)
 - 2 0.0V (green)
 - 3 0.0V (green)
 - 0.0Hz (white)
 - 4 0.0V (red)
 - 5 0.0V (green)
 - 6 0.0V (green)
 - 0.0Hz (white)
- Central Diagram:**
 - AC input (wavy line) splits to a **BYPASS** switch and an **AC/DC** converter.
 - The **AC/DC** converter is connected to a **DC/AC** converter.
 - The **DC/AC** converter is connected to a **LOAD** (18%) and a **BATTERY** (199.1V, 199.3V, 9AH, 98%).
- Right Column (Output/Status):**
 - 1 230.7V (red)
 - 2 231.2V (green)
 - 3 230.4V (green)
 - 49.8Hz (white)
- Bottom Navigation Bar:**
 - HOME (house icon)
 - CONTROL (circuit icon)
 - MEASURE (meter icon)
 - SETTING (gear icon)
 - INFO (info icon)
 - CATALOG (book icon)
- Bottom of Unit:**
 - INFOSEC™** logo with **UPS SYSTEM** text below it.
 - Ventilation grilles on the right side.

Reprise du réseaux EDF




Une fois le courant EDF revenu, retourner à l'armoire électrique devant les bureaux du commerce.


Remonter en premier le bloc
Différentiel ONDULEUR INFOSEC
LOCAL INFORMATIQUE

Remonter ensuite le Disjoncteur
ONDULEUR INFOSEC LOCAL
INFORMATIQUE.

**Petite particularité il faut le descendre
Pour pouvoir le remonter**

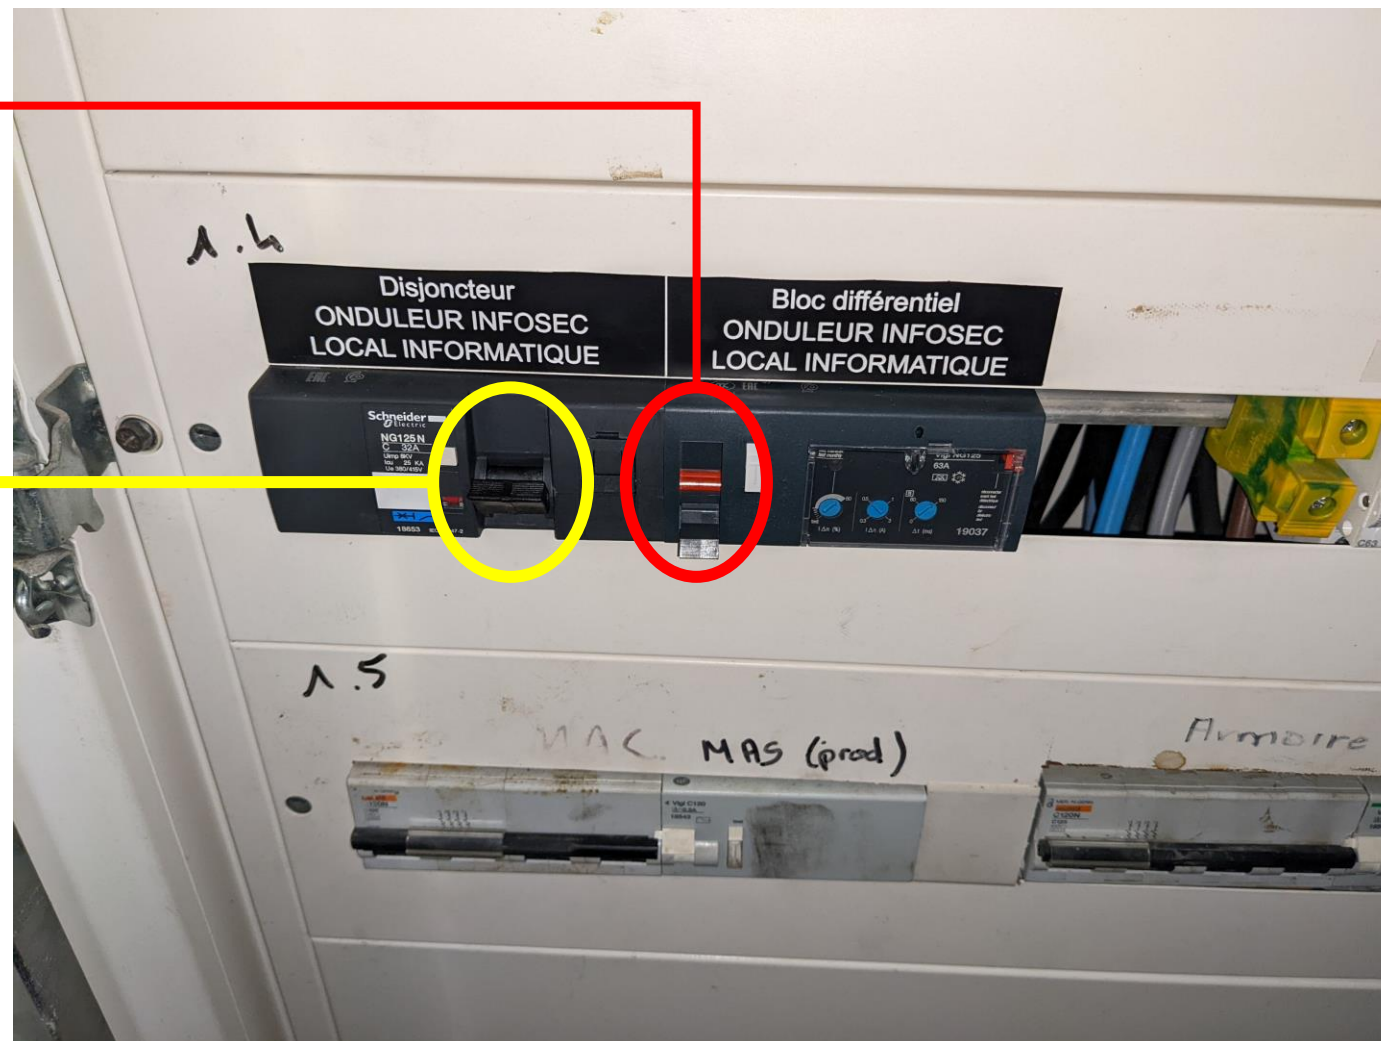

Retourner dans la salle serveur et vérifier bien
Que l'onduleur est en charge et qu'il est bien sur
Le réseaux EDF.

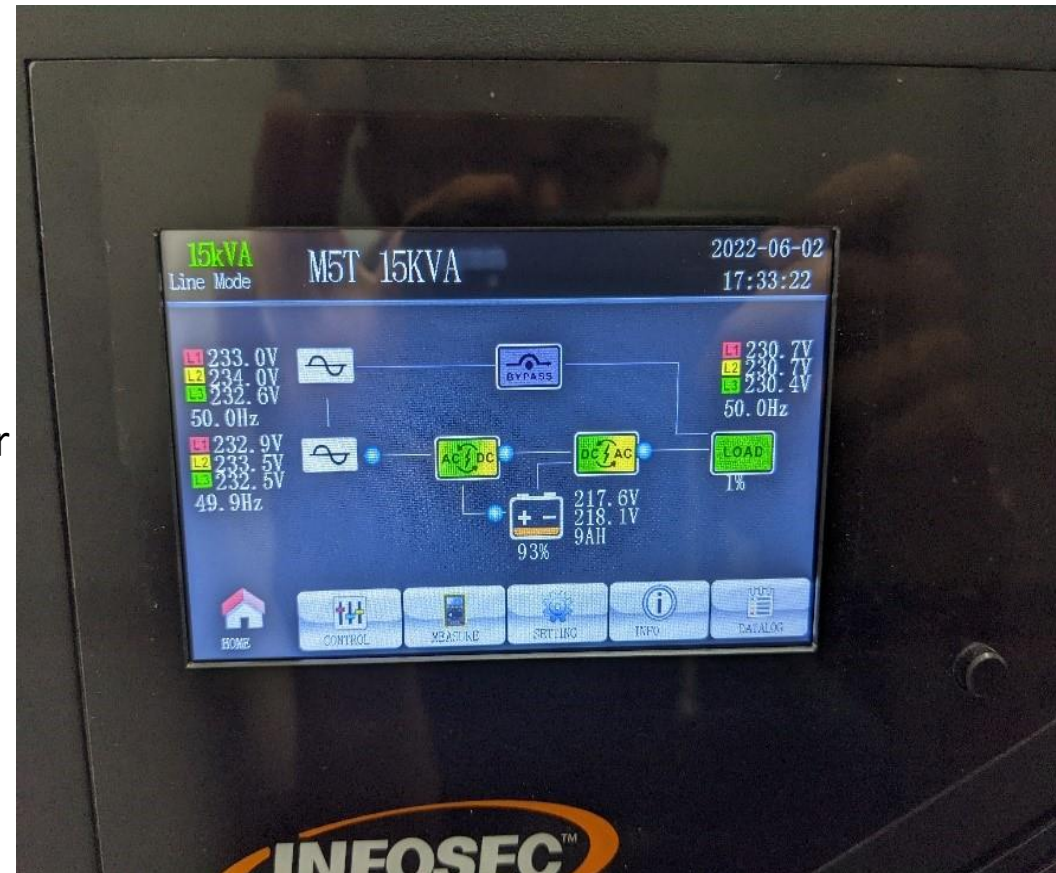

Tarbouriech

Juillet - 2022

